

バッテリーも要チェック!




寿命が過ぎていたら、ぜひ交換をご検討ください。

非常用放送設備は、停電時、10分以上バッテリーでの駆動が義務付けられています。定期点検で電圧が規格を満たしていても、経年変化で劣化が進んでいると消防法で規定された時間のあいだ放送できない場合があります。バッテリーの推奨更新期間は約4年です*。これを過ぎて使い続けると液漏れや発煙などの危険性もあります。



*平成20年3月、社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) 非常用放送設備専門委員会「非常用放送設備保守点検および更新のすすめ」より。

バッテリーの
推奨更新期間は
4年です!*

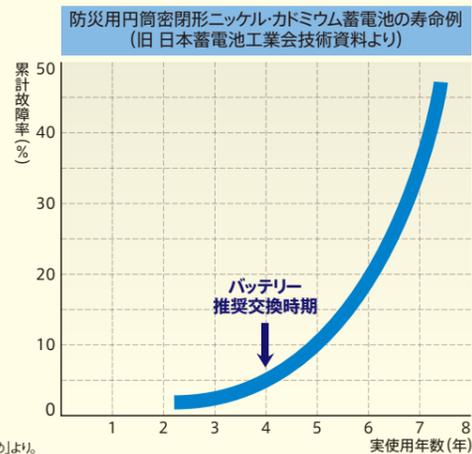

リニューアルのオススメは、環境に配慮した省電力タイプ。他社製のリニューアルにも対応。

- 消費電力を大幅に削減。従来のアナログデジタルに比べて60%ダウン。
※定格出力の1/8(45W)時、デジタルパワーアンプEM-A942D(360W)と、アナログパワーアンプEM-A364(360W)の比較
- アンプ発熱量を約52%ダウンにより、空調設計の削減や余裕の増大に役立ちます。
※定格出力時、デジタルパワーアンプEM-A942D(360W)と、アナログパワーアンプEM-A364(360W)の比較
- 優れたスペース効率・高効率設計により、アナログアンプの設置スペースが約1/6に。

用途に合わせて、最適なリニューアル機種をお選びいただけます。

ラック型

大規模施設に対応、理想的な放送ネットワークを確立できます。

2015年7月発売

ラックタイプ非常用放送設備 **EM-E1500シリーズ**
[最大2,880W、320回線]



壁掛型

フレキシブルにシステム構築ができるハイパフォーマンス機。

壁掛型非常業務放送装置 **EM-K100シリーズ**



型名	出力	回線数
EM-K100-0810	80W	10回線
EM-K100-1610	160W	
EM-K100-2410	240W	
EM-K100-4010	400W	15回線
EM-K100-0815	80W	
EM-K100-1615	160W	
EM-K100-2415	240W	
EM-K100-4015	400W	20回線
EM-K100-0820	80W	
EM-K100-1620	160W	
EM-K100-2420	240W	
EM-K100-4020	400W	

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

→ **ご使用中止**

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

営業本部 営業企画部
プロオーディオグループ
TEL **045-443-3064**

製品のお問い合わせは **JVCケンウッド カスタマーサポートセンター**

固定電話からはフリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

**非常用放送設備
リニューアルのご提案**

非常用放送設備を
10年以上
ご利用のお客様へ


長年の使用で劣化してくると
ベストパフォーマンスは発揮できません。

**設備のリニューアル
をお勧めします。**



今お使いの機種のご使用年数をお確かめください。

使用年数10年以上で故障率が増加します。

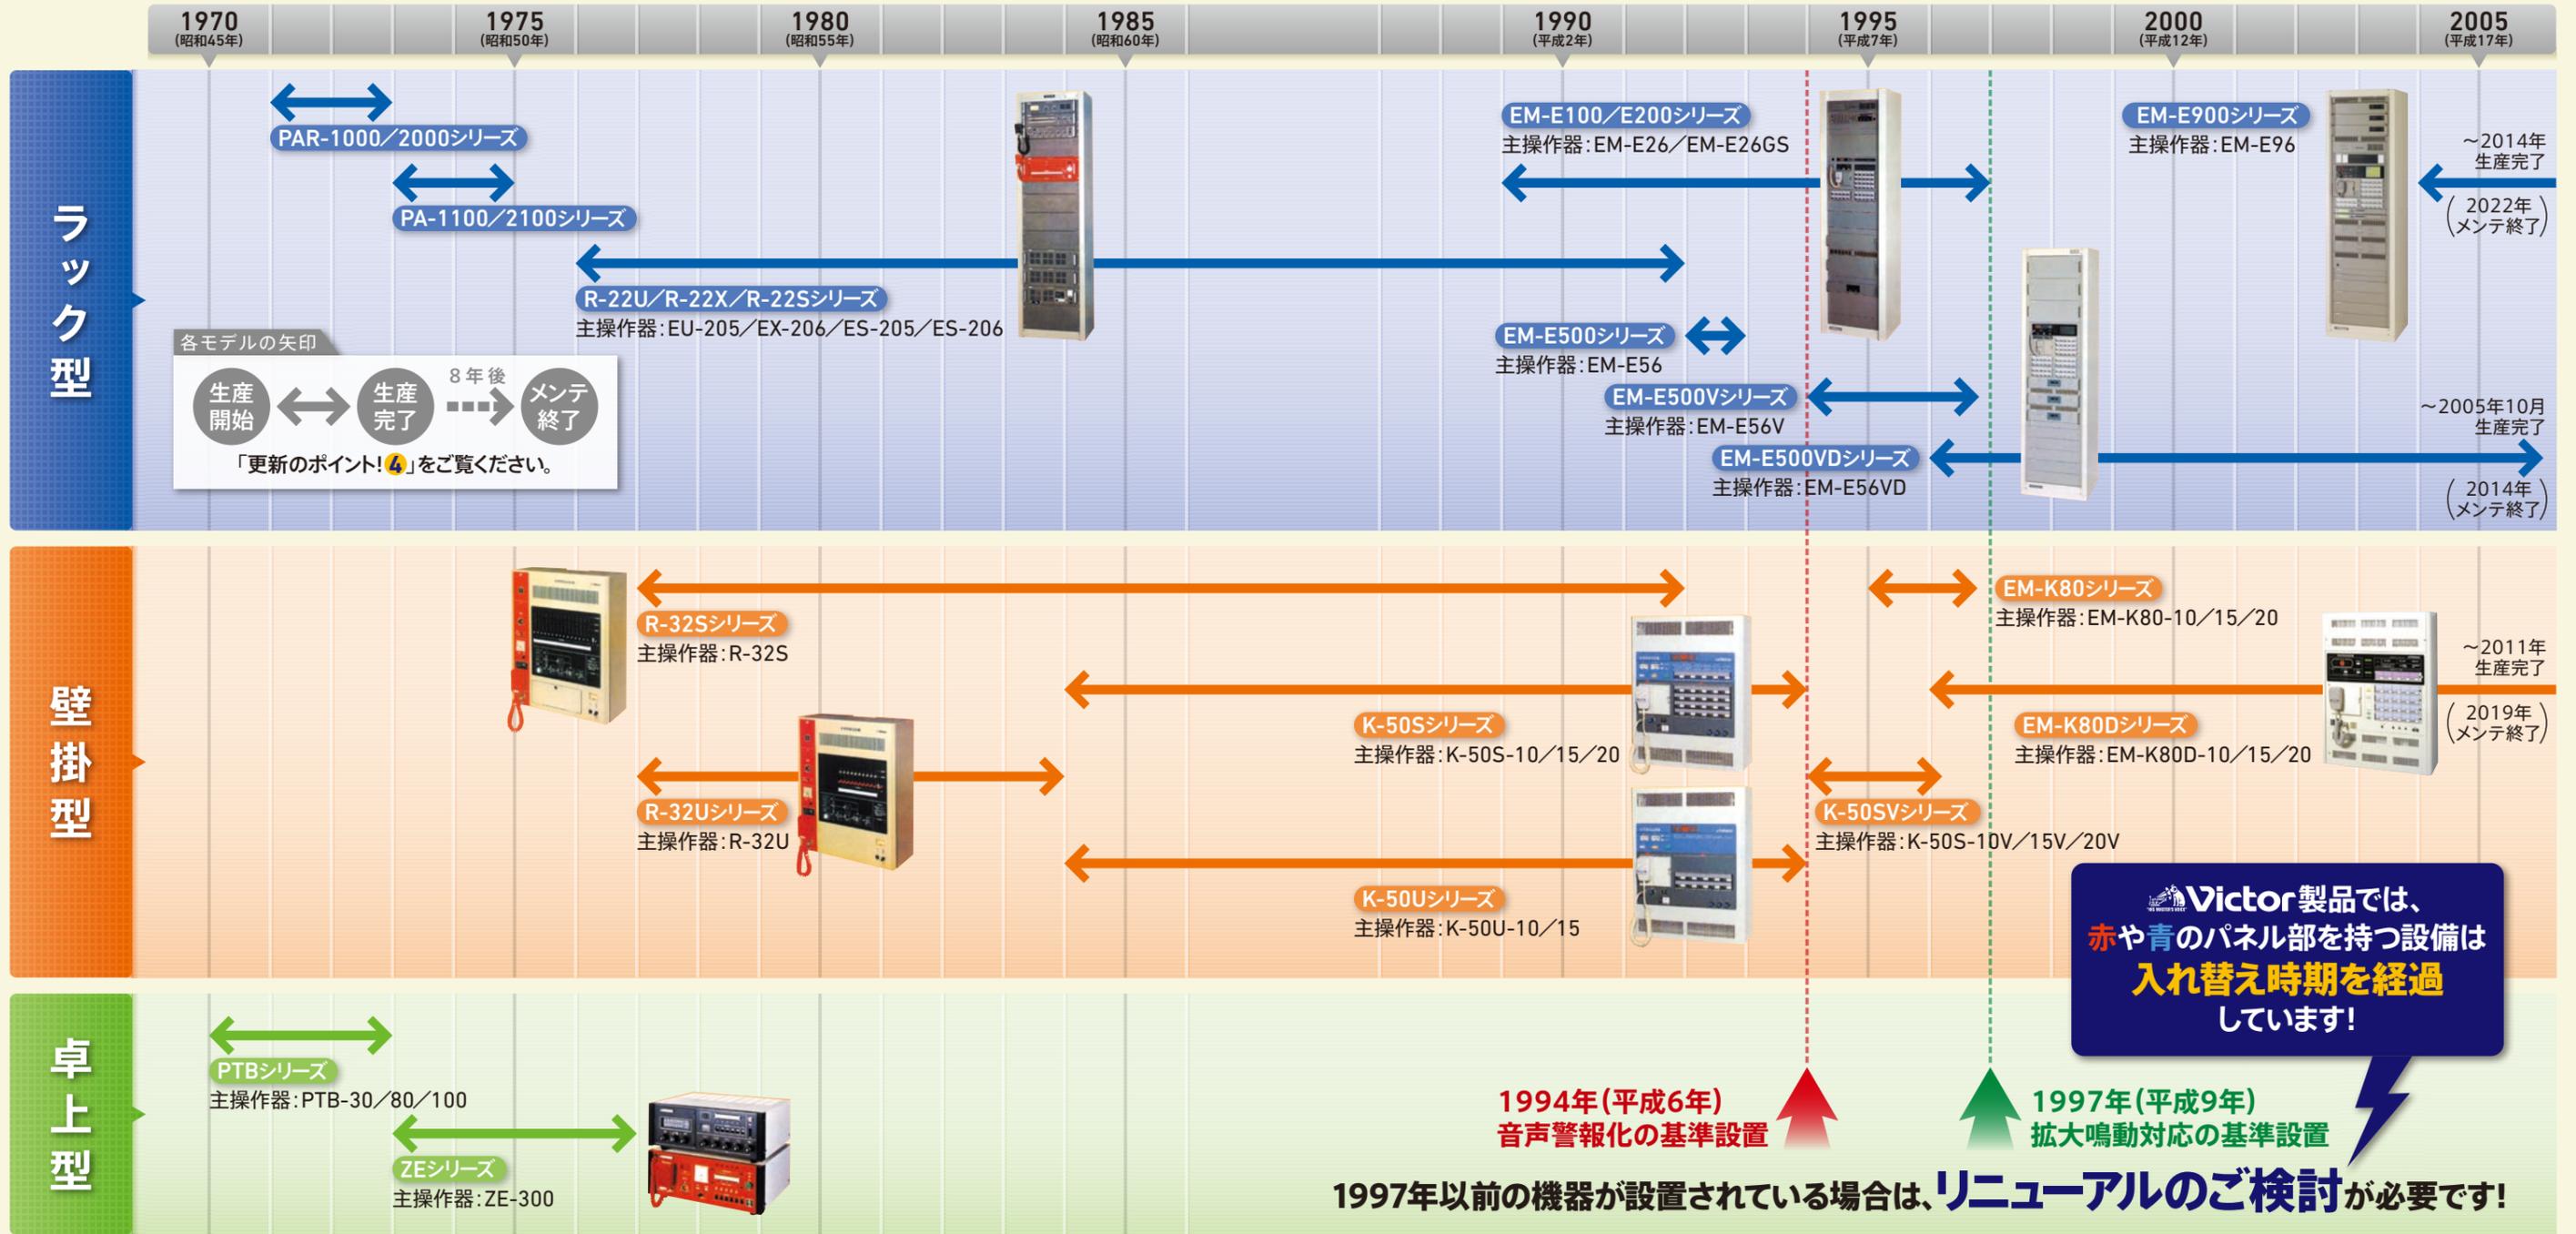


更新のポイント!

① 音声警報化への対応

1994年(平成6年)の消防法改正により非常放送設備の音声警報化の基準が設けられました。最新機種では、従来のサイレンによる警報ではなく、「何が起きたのか?」「どうすればいいのか?」といった情報を音声で提供できます。非常時に的確な情報伝達と避難誘導が可能です。

② 拡大鳴動対応

1997年(平成9年)の自治省令改正に伴い、多層階ビルにおける火災時に一定時間経過した場合、ビル内の全区域に自動的に警報を発することが定められました。最新機種は、この拡大鳴動に対応し、ビル管理者の安全確保義務をより高めることができます。

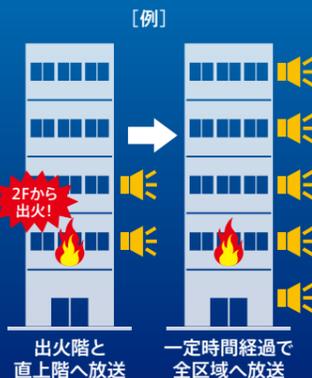

③ 緊急地震速報への対応

2009年(平成21年)公布の省令により、非常放送よりも優先して緊急地震放送が可能となりました(放送装置内蔵の固定メッセージ)。何秒後に地震が来るかお知らせするカウントダウン放送は上記省令外になりますが、緊急放送に登録できる機種なら、チャイムやアナウンスなどよりも優先して放送できます。



④ メンテナンスの打ち切り

上記表に示す機種はすべて生産完了となっています。当社では最長8年間の補修用部品の保有はしていますが、その期間を過ぎると供給が困難となり、メンテナンスが不可能になる場合があります。

